



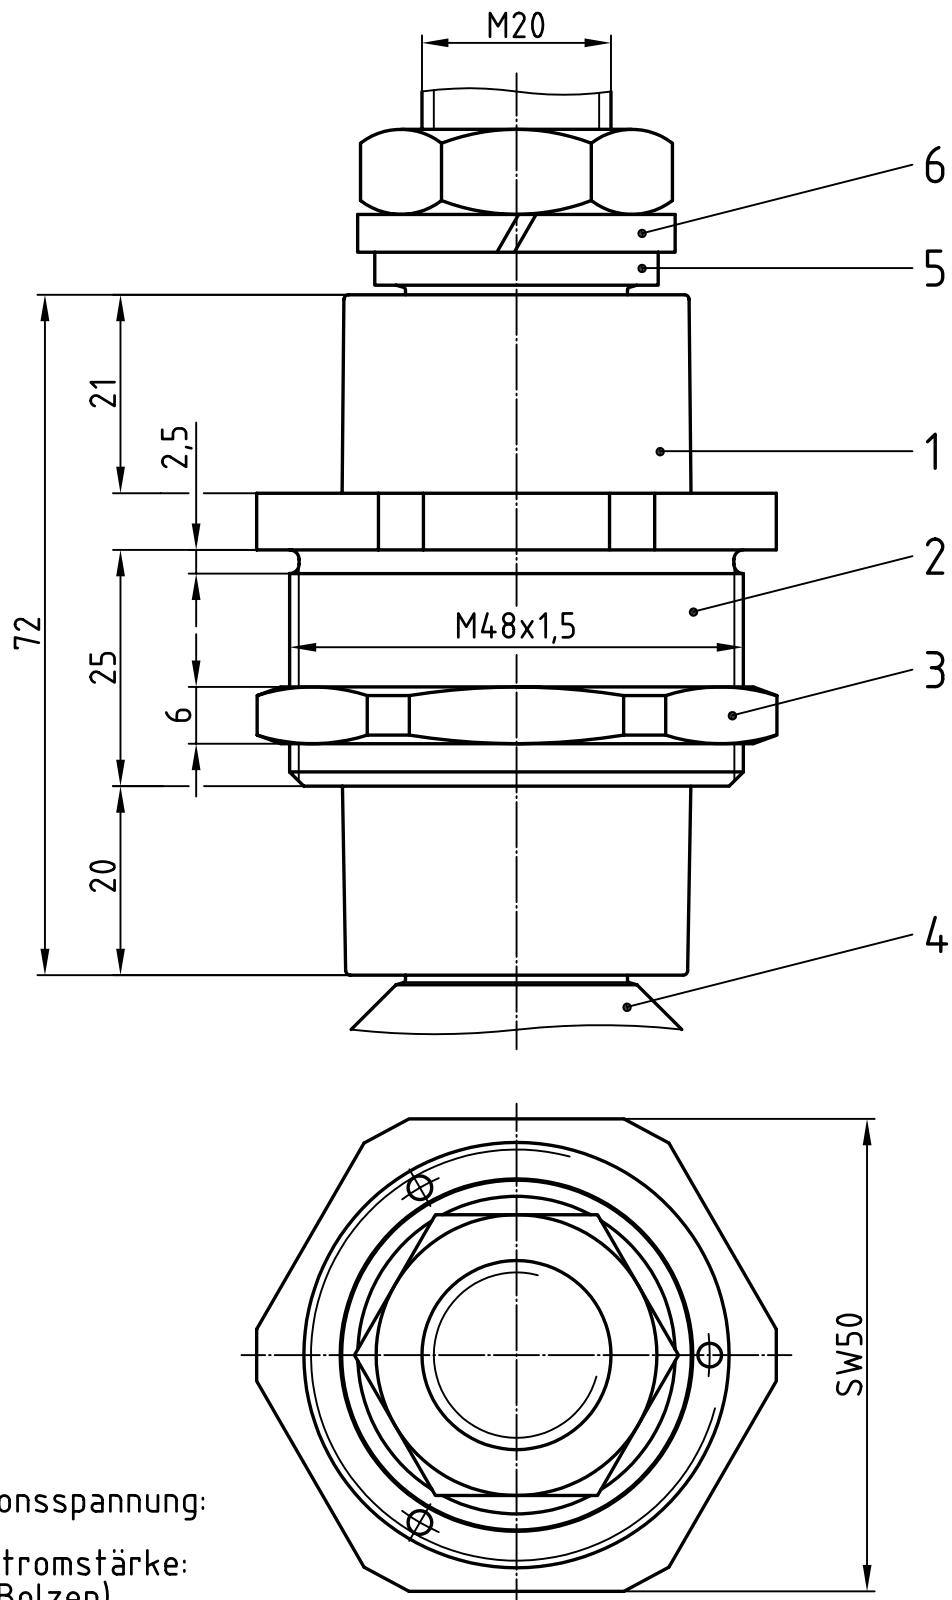


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
400 A (Ms-Bolzen)
630 A (Cu-Bolzen)


Freimaßtol.: ±0,1

4	1	Durchführungsbolzen, Ms58 / E-Cu57	8		
3	1	Gegenmutter 22-03/226, Ms58	7		
2	1	Gewindebuchse 22-02/30-48, Ms58	6	1	Federring 12-27/B20, DIN 127, Fst
1	1	Isolator 23-13/226-1, NU514	5	1	Zwischenhülse 22-01/226, Ms58
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung
			Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 20/1100
			Bearb.	05.08.13	
			Gepr.	21.08.13	
			Norm		
					Zeichnungsnummer 226-98
					M -
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn	


K

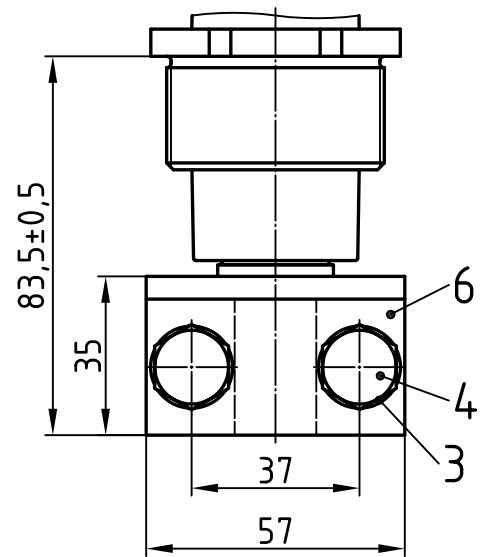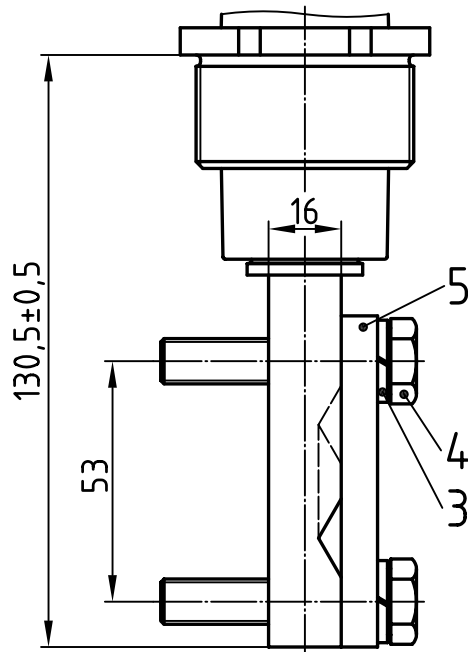


Ks

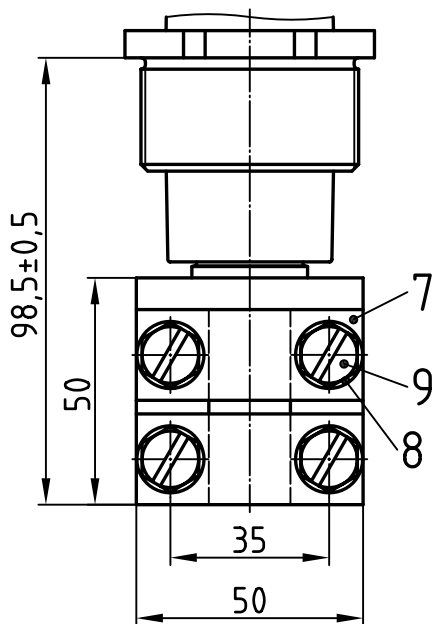


M

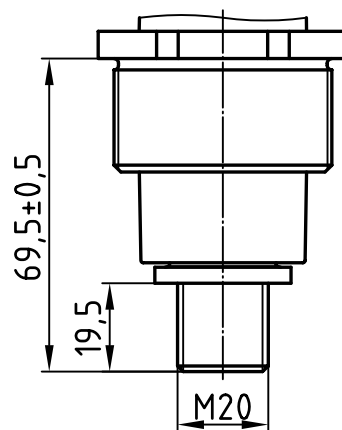

M' Nur in Kombination mit Ha

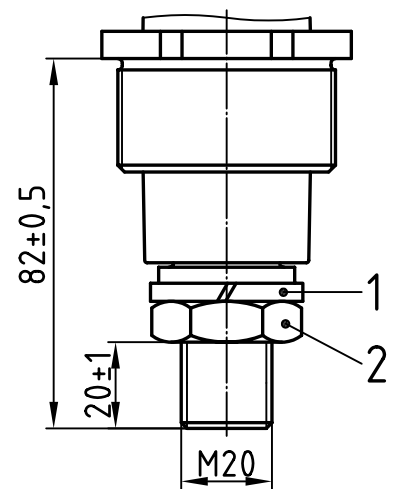

5	1	Druckstück 22-05/179-Fa, Ms58						10							
4	2	6kt-Schraube 12-25/933-10x50o.Sz, DIN 933						9	4	6kt-Schraube 12-25/933-8x50, DIN 933 Sz					
3	2	Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst						8	4	Federring 12-27/A8, DIN 127, Fst					
2	1	6kt-Mutter 12-26/936-20, DIN 936, Ms						7	2	Druckstück 22-05/179-Ks, Ms58					
1	1	Federring 12-27/B20, DIN 127, Fst						6	1	Druckstück 22-05/179-K, Ms58					
Teil	Stck.	Benennung						Teil	Stck.	Benennung					
						Datum	Name	Freimaßtol.: ±0,1							
					Bearb.	10.06.13	Blokesz	Anschlußklemmen - Auswahl PLD 20/1100							
					Gepr.	12.09.13	S.Dill								
					Norm										
								Zeichnungsnummer 226-98/2							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn				M - 							

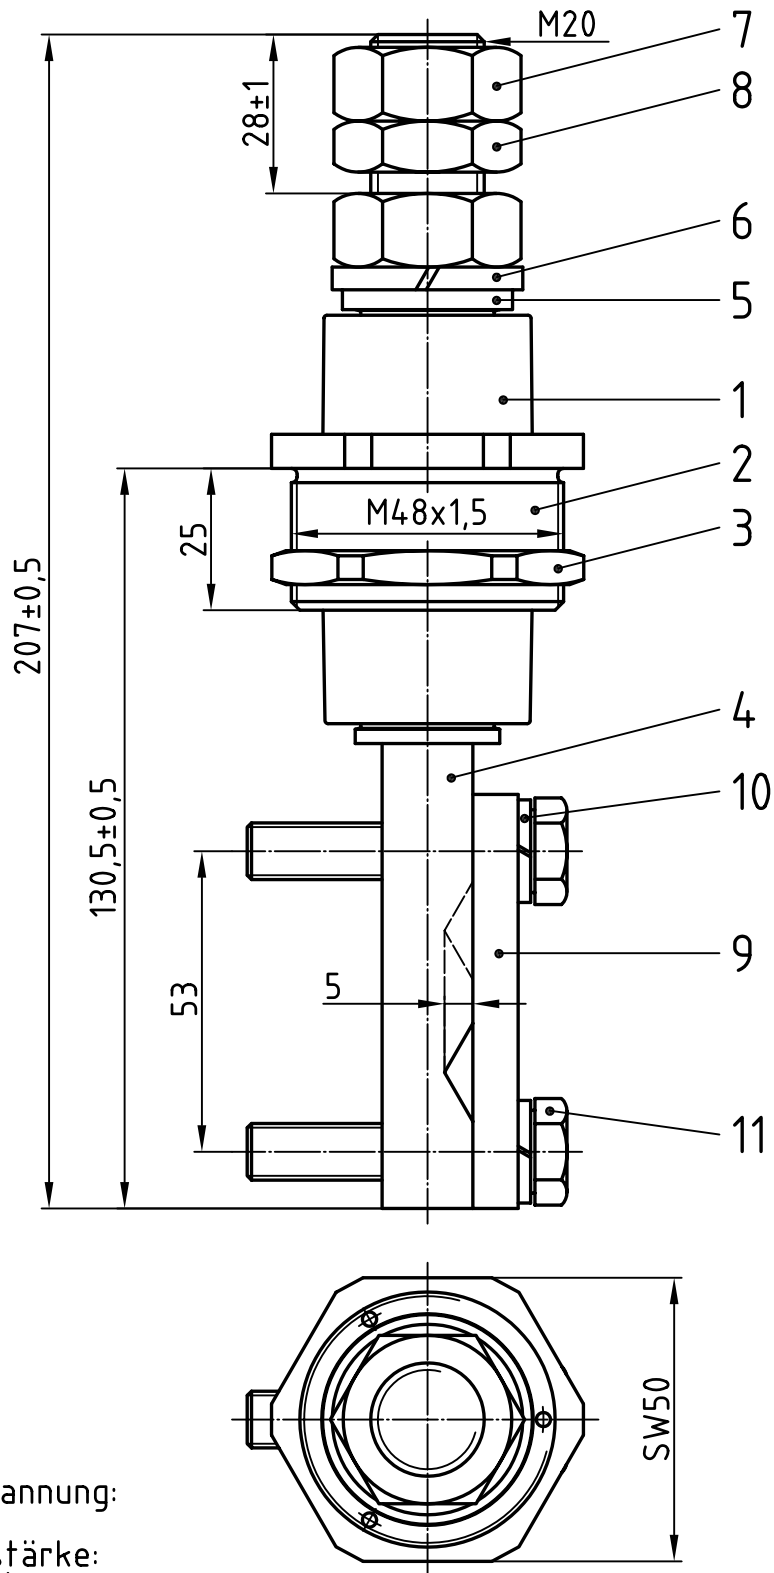


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
630 A (Cu-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	1	Federring 12-27/B20, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/226, Ms58	11	2	6kt-Schraube 12-25/933-10x50o.Sz, DIN 933
4	1	Bolzen 23-10/226-4C-226Fa, E-Cu57	10	2	Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
3	1	Gegenmutter 22-03/226, Ms58	9	1	Druckstück 22-05/179-Fa, Ms58
2	1	Gewindebuchse 22-02/30-48, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/936-20, DIN 936, Ms
1	1	Isolator 23-13/226-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-20, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 20/1100	
			Bearb.	24.05.13	Blokesz		
			Gepr.	21.08.13	S.Dill		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/226-A-Fa-C	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M -

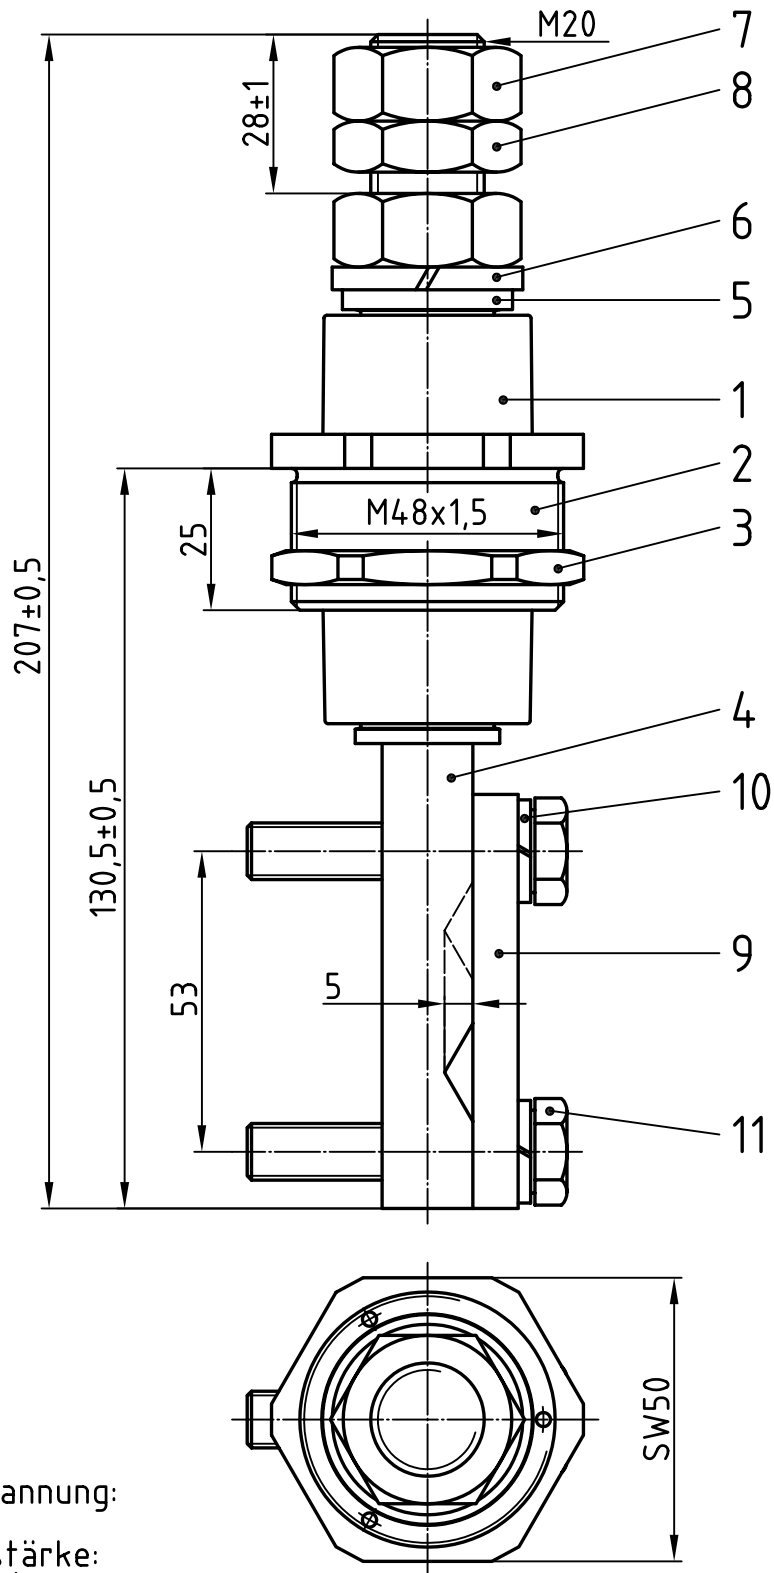


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
400 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1


6	1	Federring 12-27/B20, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/226, Ms58	11	2	6kt-Schraube 12-25/933-10x50o.Sz, DIN 933
4	1	Bolzen 23-10/226-4M-226Fa, Ms58	10	2	Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
3	1	Gegenmutter 22-03/226, Ms58	9	1	Druckstück 22-05/179-Fa, Ms58
2	1	Gewindebuchse 22-02/30-48, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/936-20, DIN 936, Ms
1	1	Isolator 23-13/226-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-20, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 20/1100	
			Bearb.	24.05.13	Blokesz		
			Gepr.	21.08.13	S.Dill		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/226-A-Fa-M	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M	-

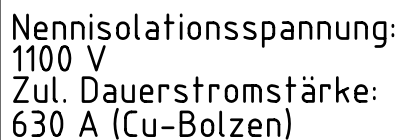

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 20/1100		
				Bearb.	24.05.13			Blokesz
				Gepr.	11.09.13			S.Dill
				Norm				
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer 29-91/226-A-K-C	M -	
Zust.	Änderung	Datum	Name					

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 20/1100	
				Bearb.	27.05.13		Blokesz
				Gepr.	11.09.13		S.Dill
				Norm			
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer 29-91/226-A-M-C	M 1:1
Zust.	Änderung	Datum	Name				

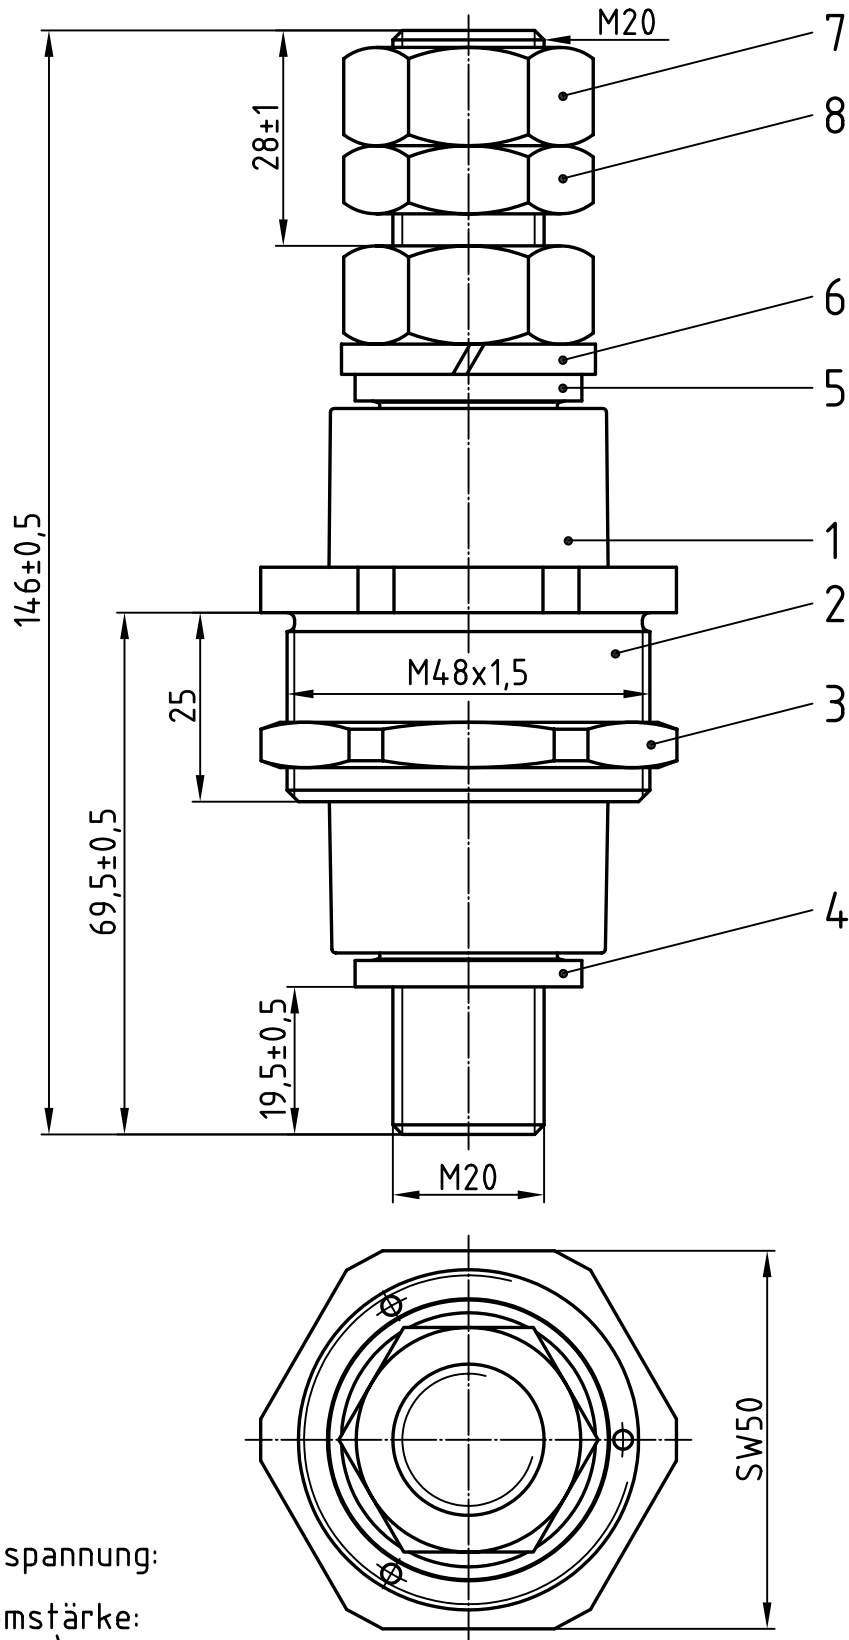


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
400 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

4	1	Bolzen 23-10/226-2M-226M, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/936-20, DIN 936, Ms
3	1	Gegenmutter 22-03/226, Ms58	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-20, DIN 934, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/30-48, Ms58	6	1	Federring 12-27/B20, DIN 127, Fst
1	1	Isolator 23-13/226-1, NU514	5	1	Zwischenhülse 22-01/226, Ms58
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 20/1100	
			Bearb.	27.05.13	Blokesz		
			Gepr.	11.09.13	S.Dill		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/226-A-M-M	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M	1:1

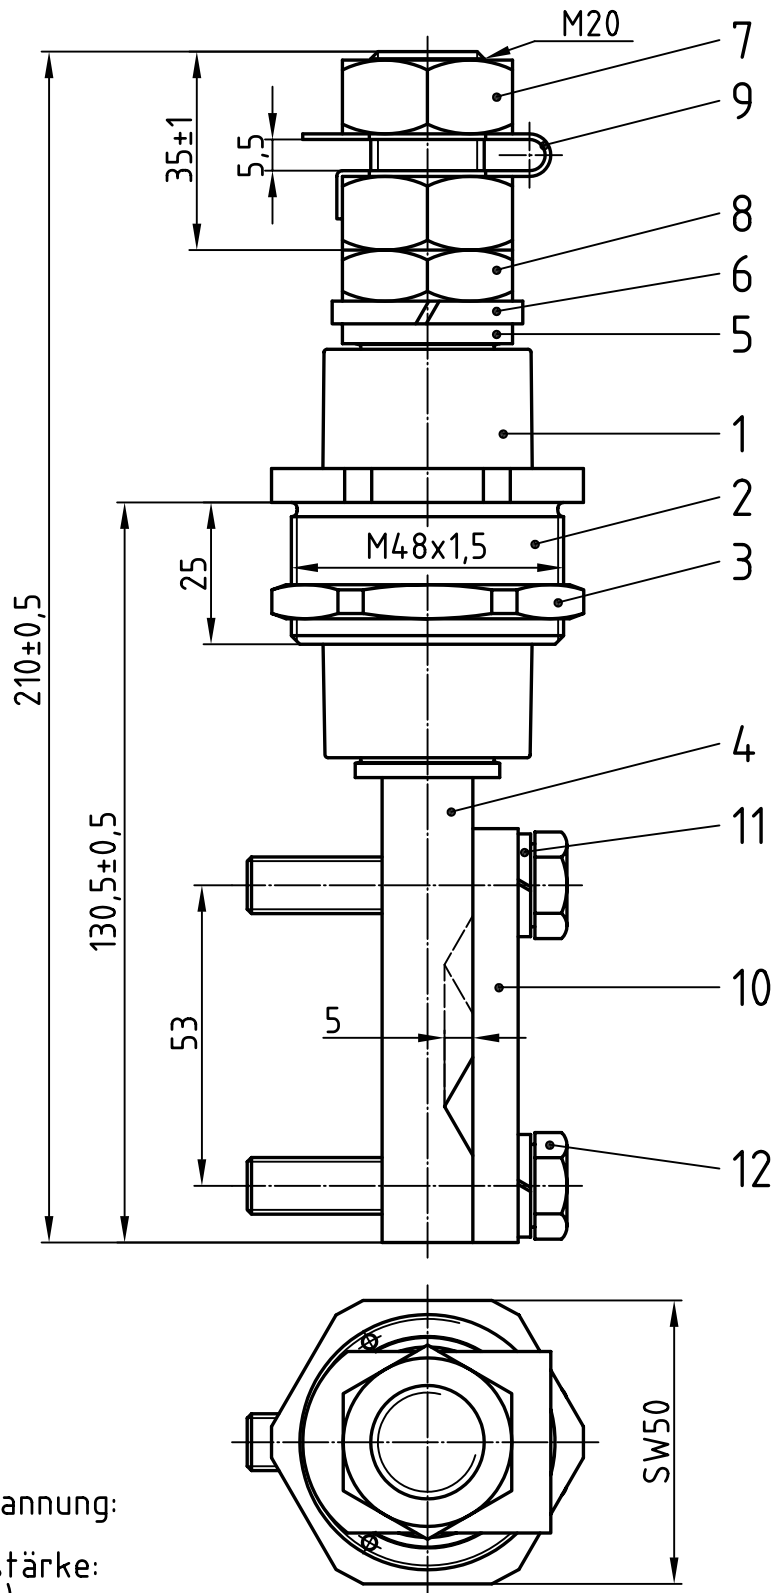


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
630 A (Cu-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	1	Federring 12-27/B20, DIN 127, Fst	12	2	6kt-Schraube 12-25/933-10x50o.Sz, DIN 933
5	1	Zwischenhülse 22-01/226, Ms58	11	2	Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
4	1	Bolzen 23-10/226-3C-226Fa, E-Cu57	10	1	Druckstück 22-05/179-Fa, Ms58
3	1	Gegenmutter 22-03/226, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/20, Cu
2	1	Gewindebuchse 22-02/30-48, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/936-20, DIN 936, Ms
1	1	Isolator 23-13/226-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-20, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 20/1100	
			Bearb.	28.05.13	Blokesz		
			Gepr.	11.09.13	S.Dill		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/226-As-Fa-C	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M -

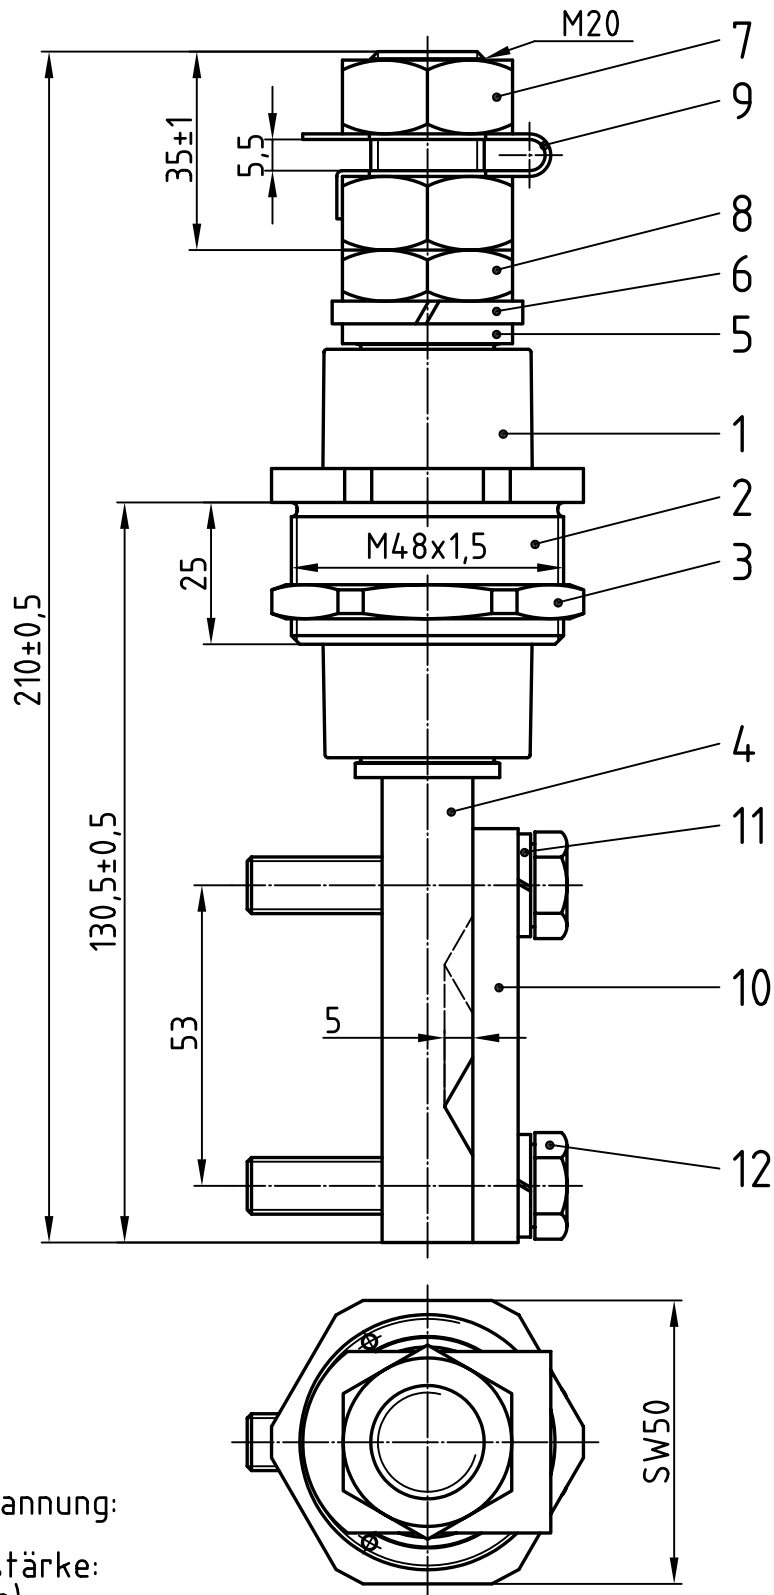


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
400 A (Ms-Bolzen)


Freimaßtol.: ±0,1

6	1	Federring 12-27/B20, DIN 127, Fst	12	2	6kt-Schraube 12-25/933-10x50o.Sz, DIN 933
5	1	Zwischenhülse 22-01/226, Ms58	11	2	Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
4	1	Bolzen 23-10/226-3M-226Fa, Ms58	10	1	Druckstück 22-05/179-Fa, Ms58
3	1	Gegenmutter 22-03/226, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/20, Cu
2	1	Gewindebuchse 22-02/30-48, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/936-20, DIN 936, Ms
1	1	Isolator 23-13/226-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-20, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 20/1100	
			Bearb.	28.05.13	Blokesz		
			Gepr.	11.08.13	S.Dill		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/226-As-Fa-M	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M -

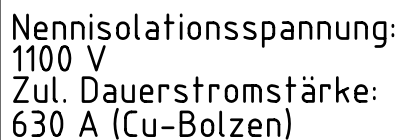

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 20/1100	
				Bearb.	05.06.13		Blokesz
				Gepr.	12.09.13		S.Dill
				Norm			
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer 29-91/226-As-K-C	M -
Zust.	Änderung	Datum	Name				

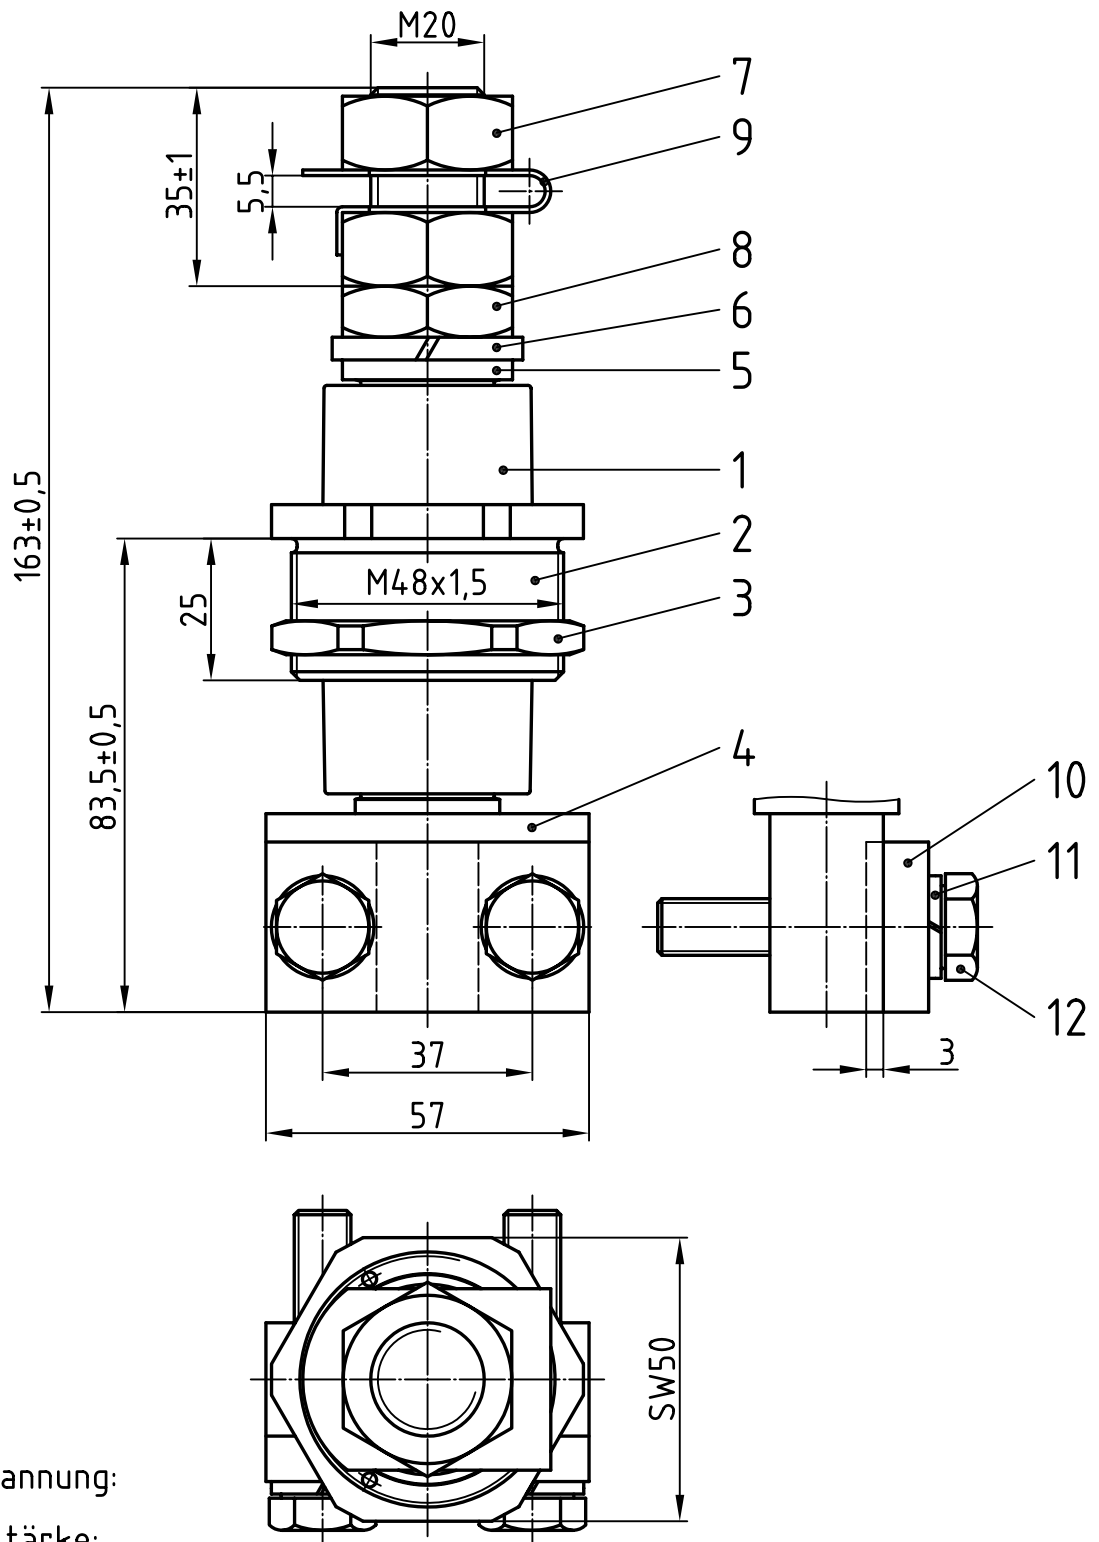


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
400 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	1	Federring 12-27/B20, DIN 127, Fst	12	2	6kt-Schraube 12-25/933-10x50o.Sz, DIN 933
5	1	Zwischenhülse 22-01/226, Ms58	11	2	Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
4	1	Bolzen 23-10/226-3M-226K, Ms58	10	1	Druckstück 22-05/179-K, Ms58
3	1	Gegenmutter 22-03/226, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/20, Cu
2	1	Gewindebuchse 22-02/30-48, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/936-20, DIN 936, Ms
1	1	Isolator 23-13/226-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-20, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung


				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 20/1100	
			Bearb.	05.06.13	Blokesz		
			Gepr.	12.09.13	S.Dill		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/226-As-K-M	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M -

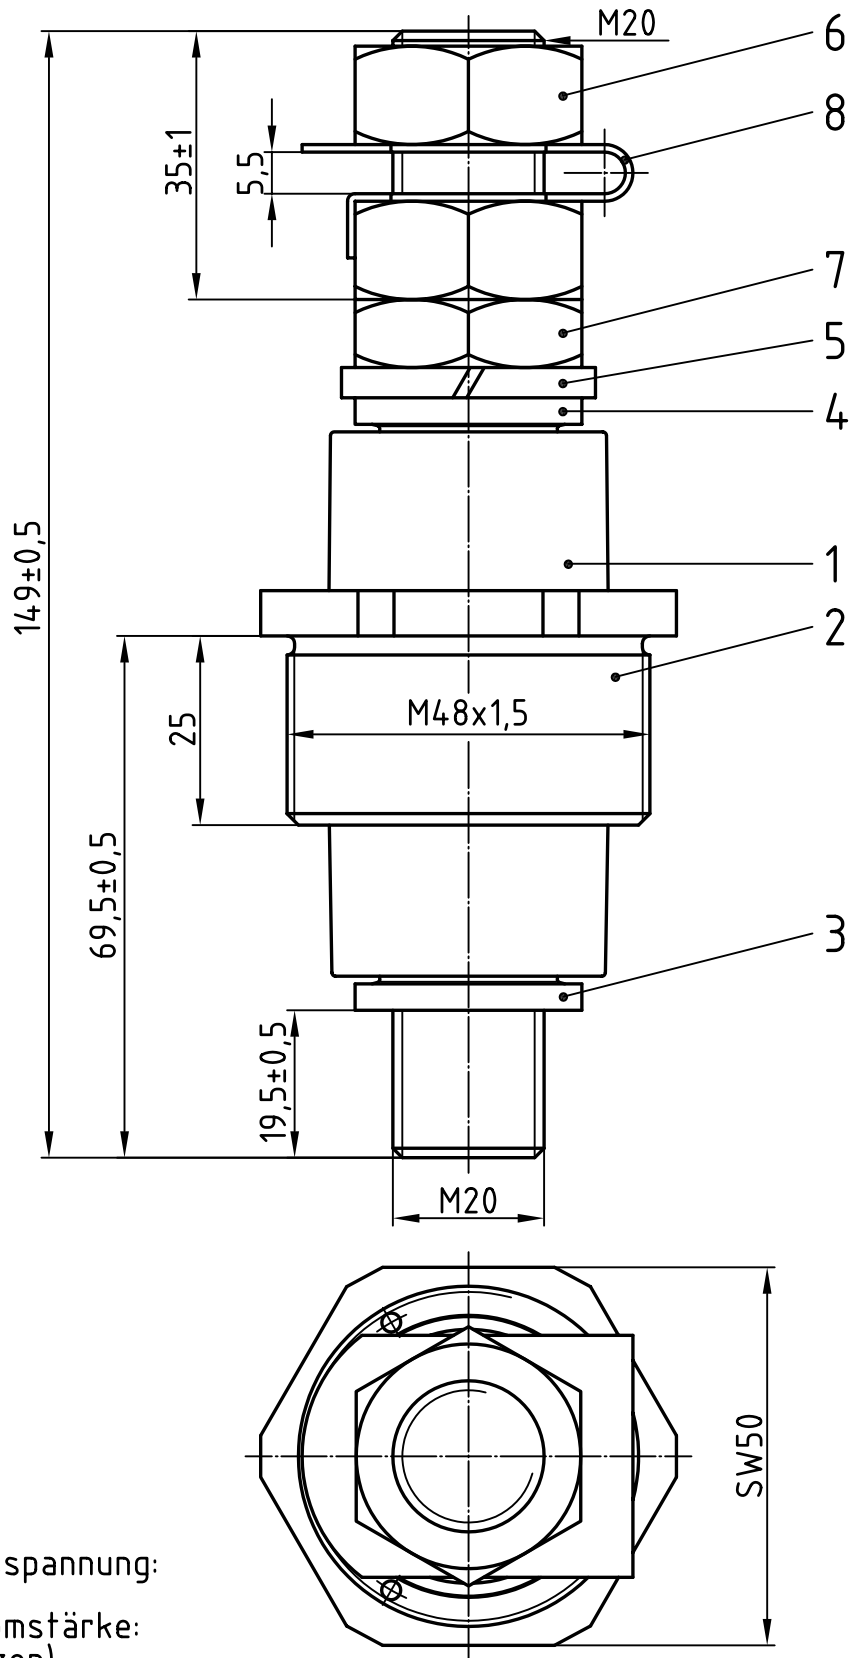

Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
630 A (Cu-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

4	1	Zwischenhülse 22-01/226, Ms58			8	1	Sicherungsblech 22-15/20, Cu		
3	1	Bolzen 23-10/226-1C-226M, E-Cu57			7	1	6kt-Mutter 12-26/936-20, DIN 936, Ms		
2	1	Gewindebuchse 22-02/30-48, Ms58			6	2	6kt-Mutter 12-26/934-20, DIN 934, Ms		
1	1	Isolator 23-13/226-1, NU514			5	1	Federring 12-27/B20, DIN 127, Fst		
Teil	Stck.	Benennung			Teil	Stck.	Benennung		
					Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 20/1100		
				Bearb.	07.06.13	Blokesz			
				Gepr.	12.09.13	S.Dill			
				Norm					
							Zeichnungsnummer 29-91/226-As-M-Co		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 1:1		

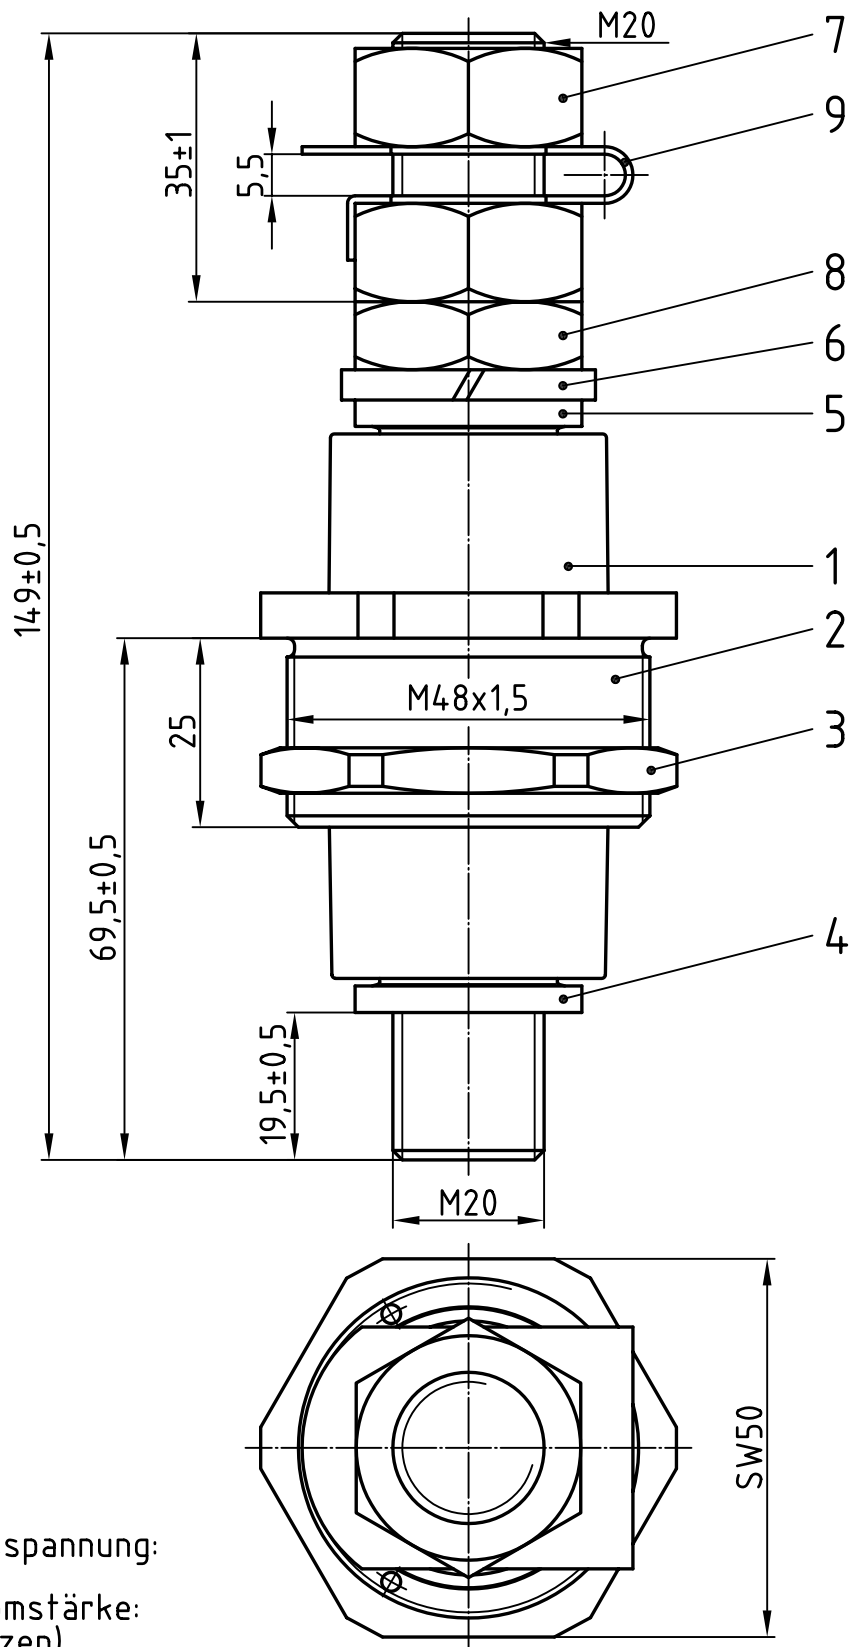



Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
400 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	1	Zwischenhülse 22-01/226, Ms58	10		
4	1	Bolzen 23-10/226-1M-226M, Ms58	9	1	Sicherungsblech 22-15/20, Cu
3	1	Gegenmutter 22-03/226, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/936-20, DIN 936, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/30-48, Ms58	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-20, DIN 934, Ms
1	1	Isolator 23-13/226-1, NU514	6	1	Federring 12-27/B20, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 20/1100	
			Bearb.	07.06.13	Blokesz		
			Gepr.	12.09.13	S.Dill		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/226-As-M-M	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 1:1

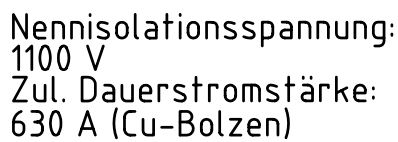[illegible]

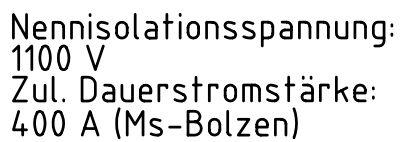[illegible]