
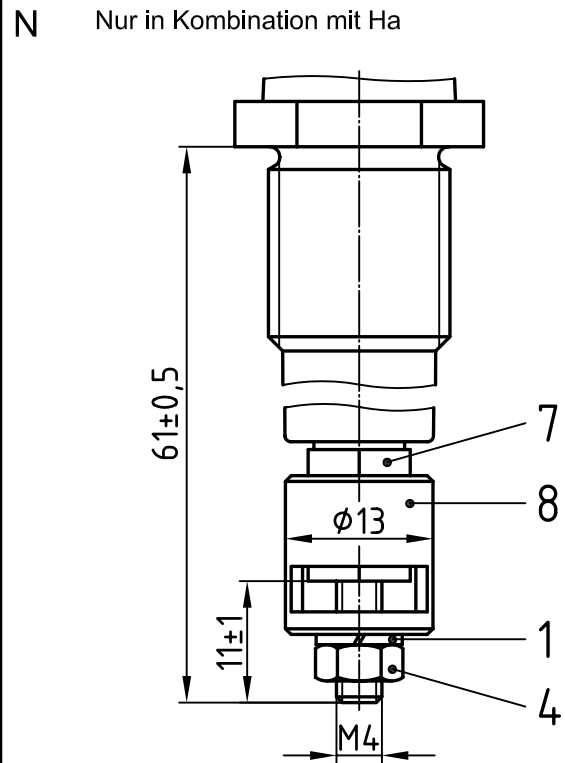
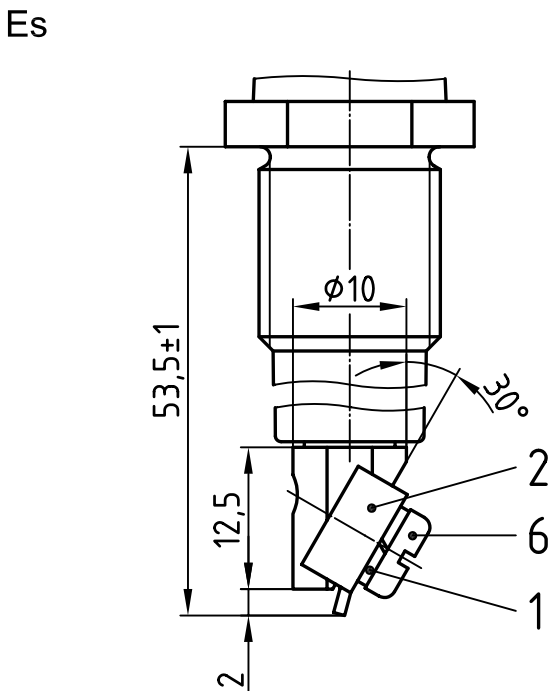
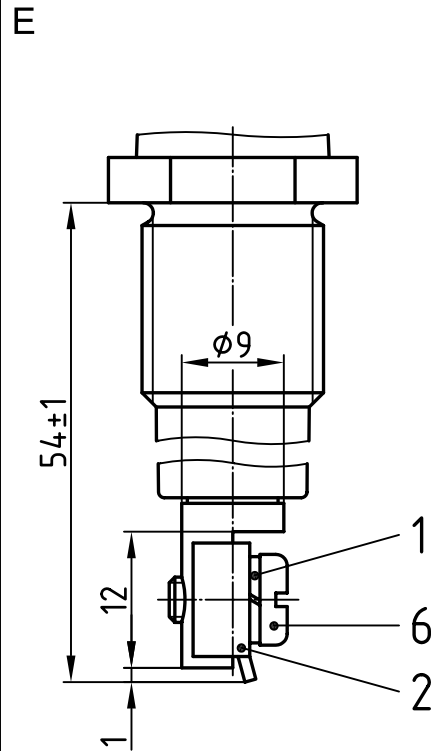
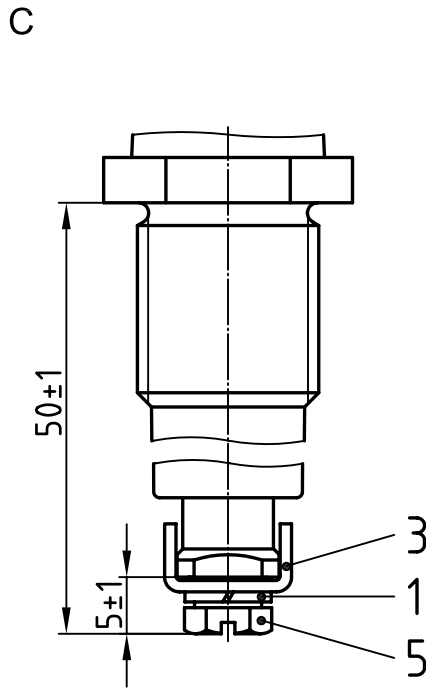


[illegible]


Auswahl möglicher Anschlußklemmen-Kombinationen im AR

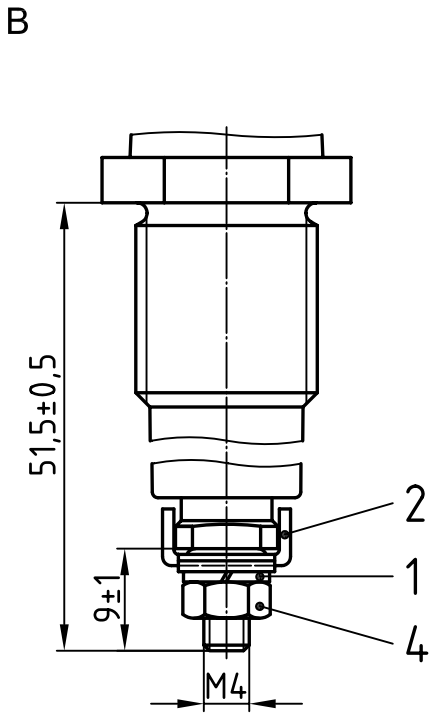

Jede AR-Klemme kann mit jeder DR-Klemme kombiniert werden. Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.

4	1	6kt-Mutter 12-26/934-4St, DIN 934	8	1	Druckhülse 22-04/116-N, Ms58
3	1	Klemmbügel 22-06/116-c, St	7	1	Zwischenhülse 22-01/116a, Ms58
2	1	Klemmbügel 22-06/116, St	6	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz
1	1	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	5	1	6kt-Schraube 12-25/933-4x8, DIN 933 Sz
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

Zust.		Änderung		Datum		Name		Freimaßtol.: ±0,1		
				Bearb.	15.03.13	Blokesz		Anschlußklemmen - Auswahl PLD 4/1100		
				Gepr.	12.04.13	Schäfer				
				Norm						
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn				Zeichnungsnummer		M 1,5:1
Zust.	Änderung	Datum	Name					219-98/2		

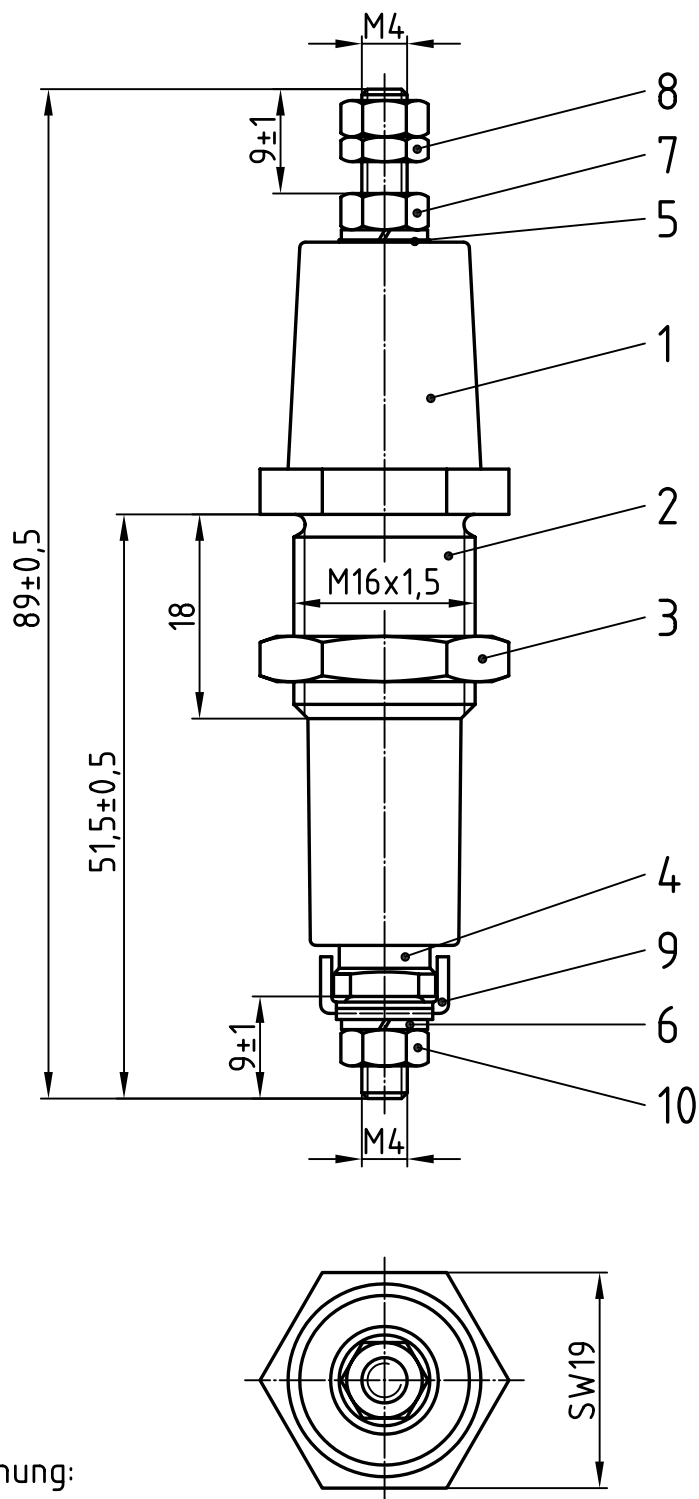


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	10	1	6kt-Mutter 12-26/934-4 St, DIN 934
4	1	Bolzen 22-10/219-115, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/116, St
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms
1	1	Isolator 23-13/219-1, NU514	6	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/1100	
			Bearb.	15.03.13	Blokesz		
			Gepr.	12.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/219-A-B	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M	1,5:1


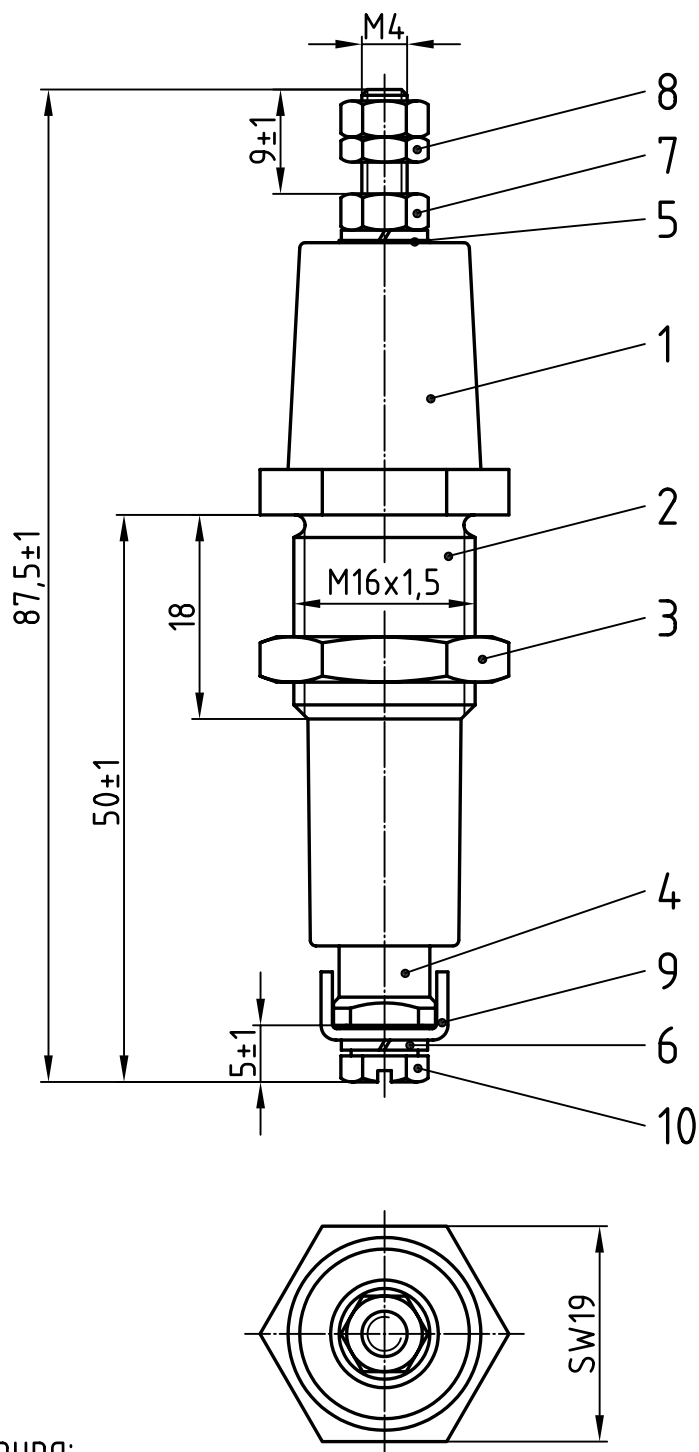


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	10	1	6kt-Schraube 12-25/933-4x8, DIN 933 Sz
4	1	Bolzen 22-10/219-116, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/116-c, St
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms
1	1	Isolator 23-13/219-1, NU514	6	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/1100	
			Bearb.	15.03.13	Blokesz		
			Gepr.	12.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/219-A-C	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M 1,5:1	

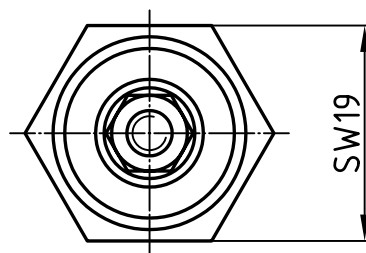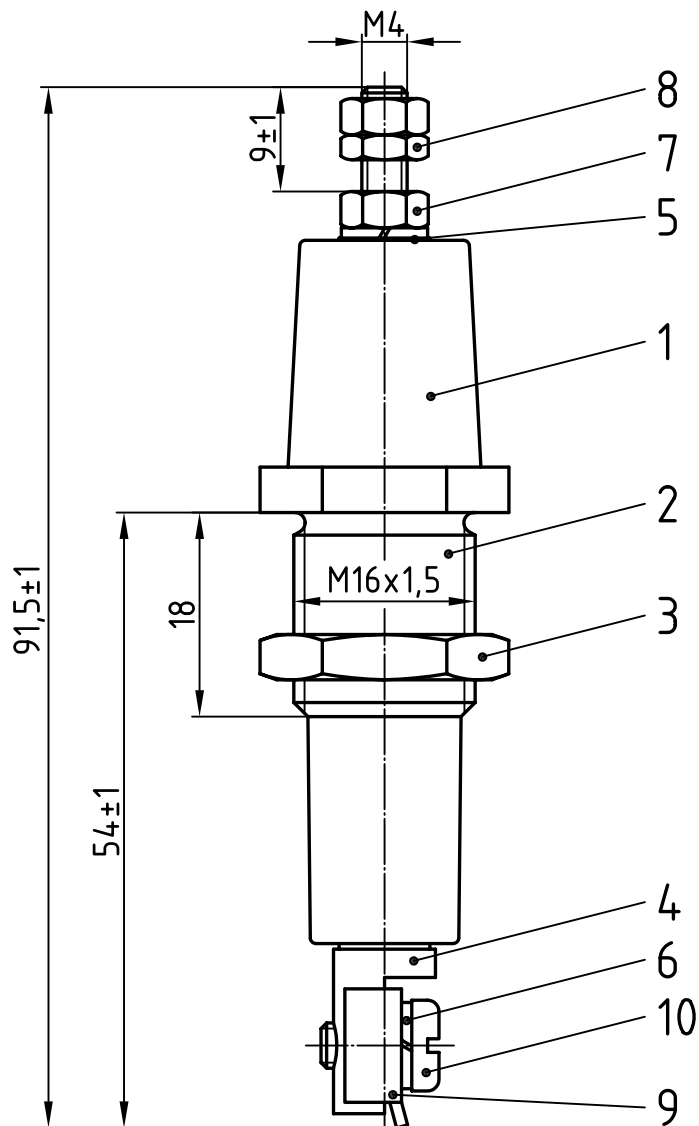


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	10	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz
4	1	Bolzen 22-10/219-117, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/116, St
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms
1	1	Isolator 23-13/219-1, NU514	6	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/1100	
			Bearb.	15.03.13	Blokesz		
			Gepr.	12.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/219-A-E	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M 1,5:1	

Verf.	Ort	Bearbeitung		Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/1100	
				Bearb.	15.03.13		Blokesz
				Gepr.	02.08.13		S.Dill
				Norm			
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer 29-91/219-A-Es	
Zust.	Änderung	Datum	Name			M 1,5:1	

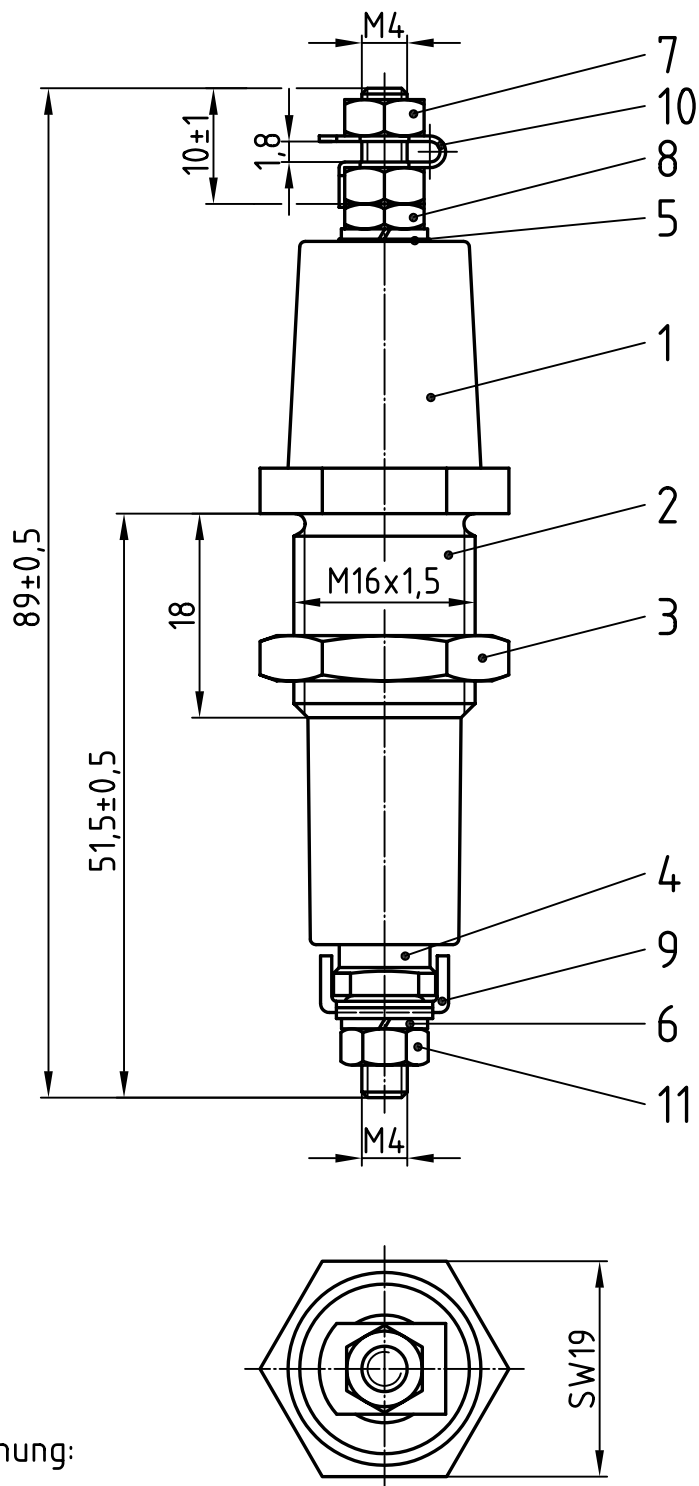


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	11	1	6kt-Mutter 12-26/934-4 St, DIN 934
4	1	Bolzen 22-10/219-115, Ms58	10	1	Sicherungsblech 22-15/4, Cu
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/116, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/219-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/1100
			Bearb.	15.03.13	Blokesz	
			Gepr.	12.04.13	Schäfer	
			Norm			
						Zeichnungsnummer 29-91/219-As-B
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M 1,5:1

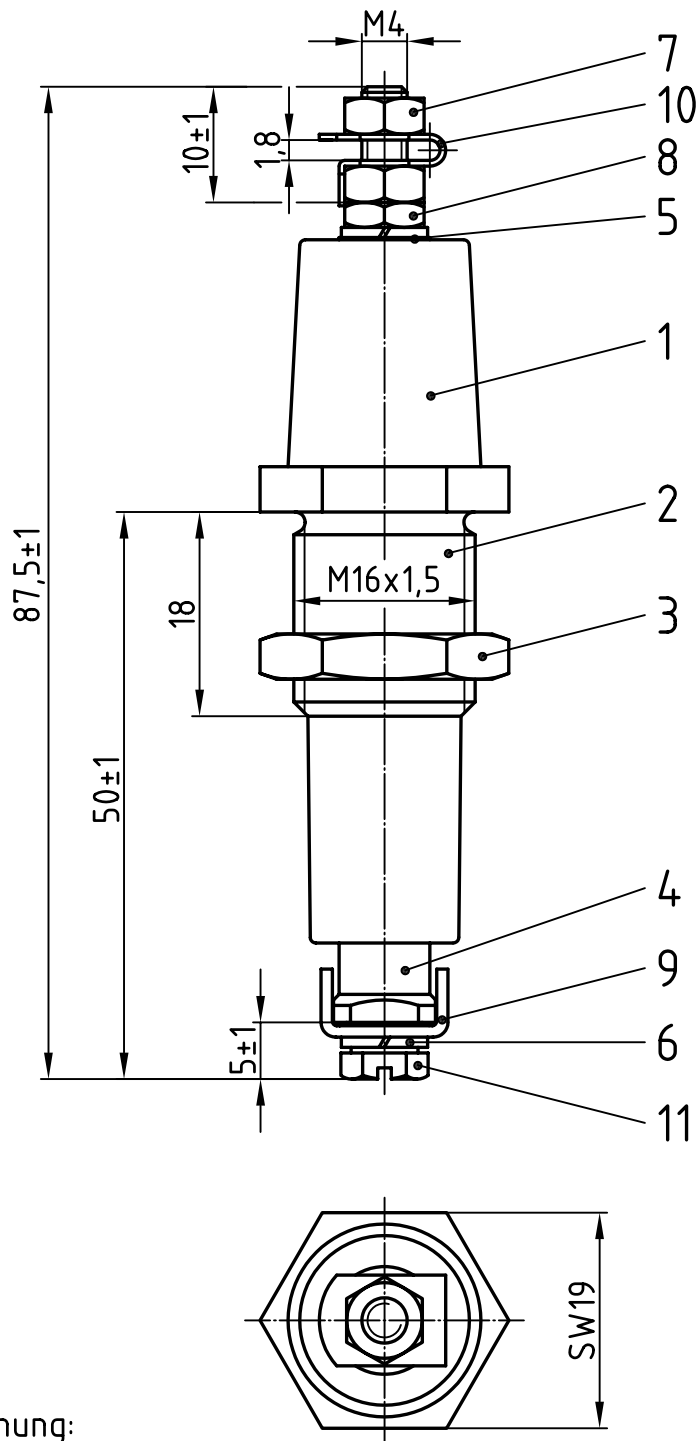


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	11	1	6kt-Schraube 12-25/933-4x8, DIN 933 Sz
4	1	Bolzen 22-10/219-116, Ms58	10	1	Sicherungsblech 22-15/4, Cu
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/116-c, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/219-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/1100	
			Bearb.	15.03.13	Blokesz		
			Gepr.	12.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/219-As-C	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M	1,5:1

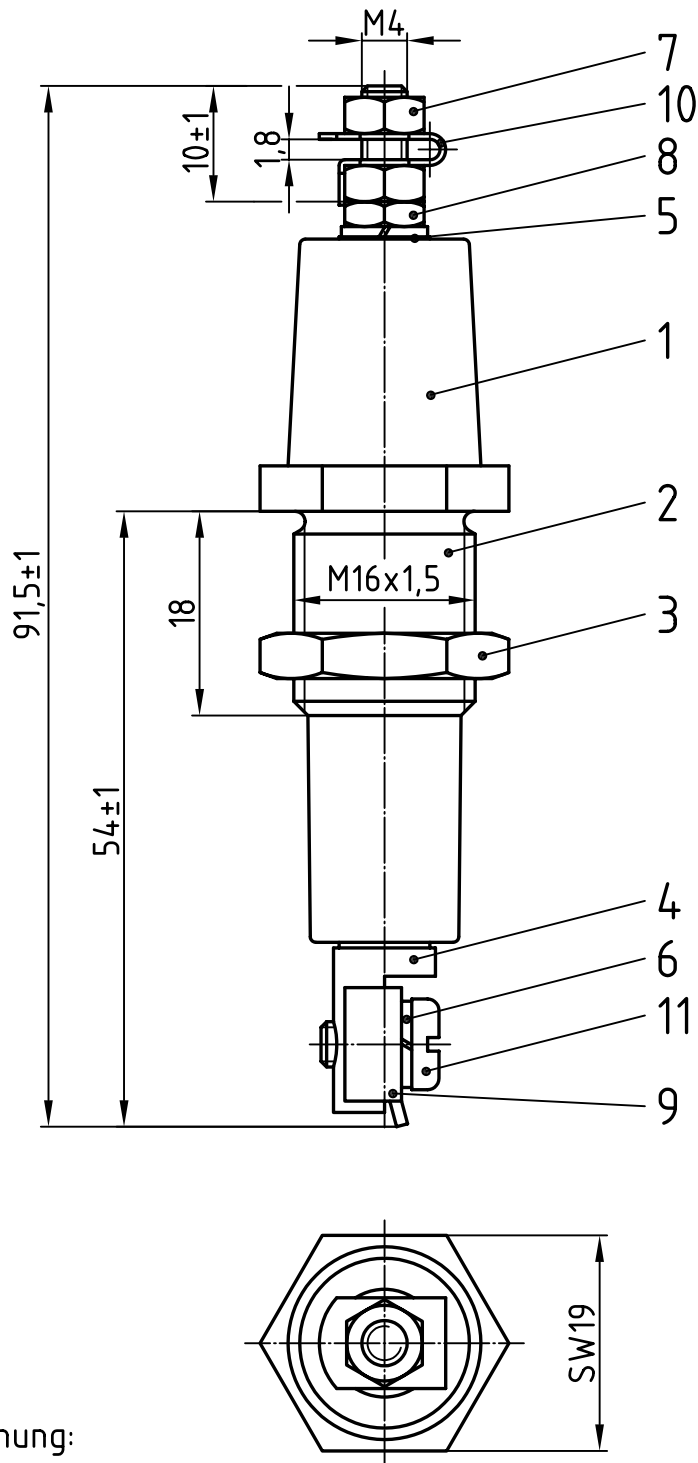


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	11	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz
4	1	Bolzen 22-10/219-117, Ms58	10	1	Sicherungsblech 22-15/4, Cu
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/116, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/219-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/1100	
			Bearb.	19.03.13	Blokesz		
			Gepr.	12.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/219-As-E	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M 1,5:1	

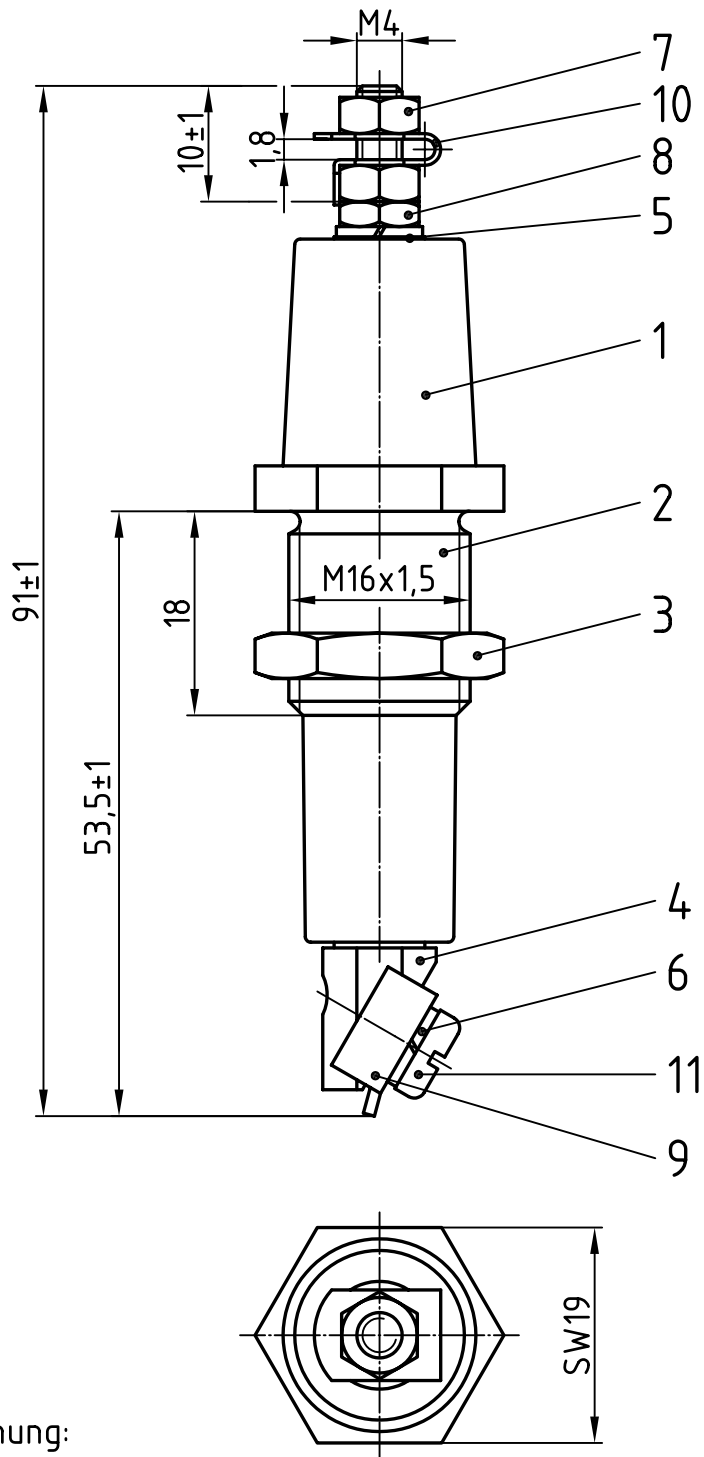


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

6	2	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	11	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz
4	1	Bolzen 22-10/219-118, Ms58	10	1	Sicherungsblech 22-15/4, Cu
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/116, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/439-4, DIN 439, Ms
1	1	Isolator 23-13/219-1, NU514	7	2	6kt-Mutter 12-26/934-4, DIN 934, Ms
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung


				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/1100	
			Bearb.	19.03.13	Blokesz		
			Gepr.	12.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/219-As-Es	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 1,5:1

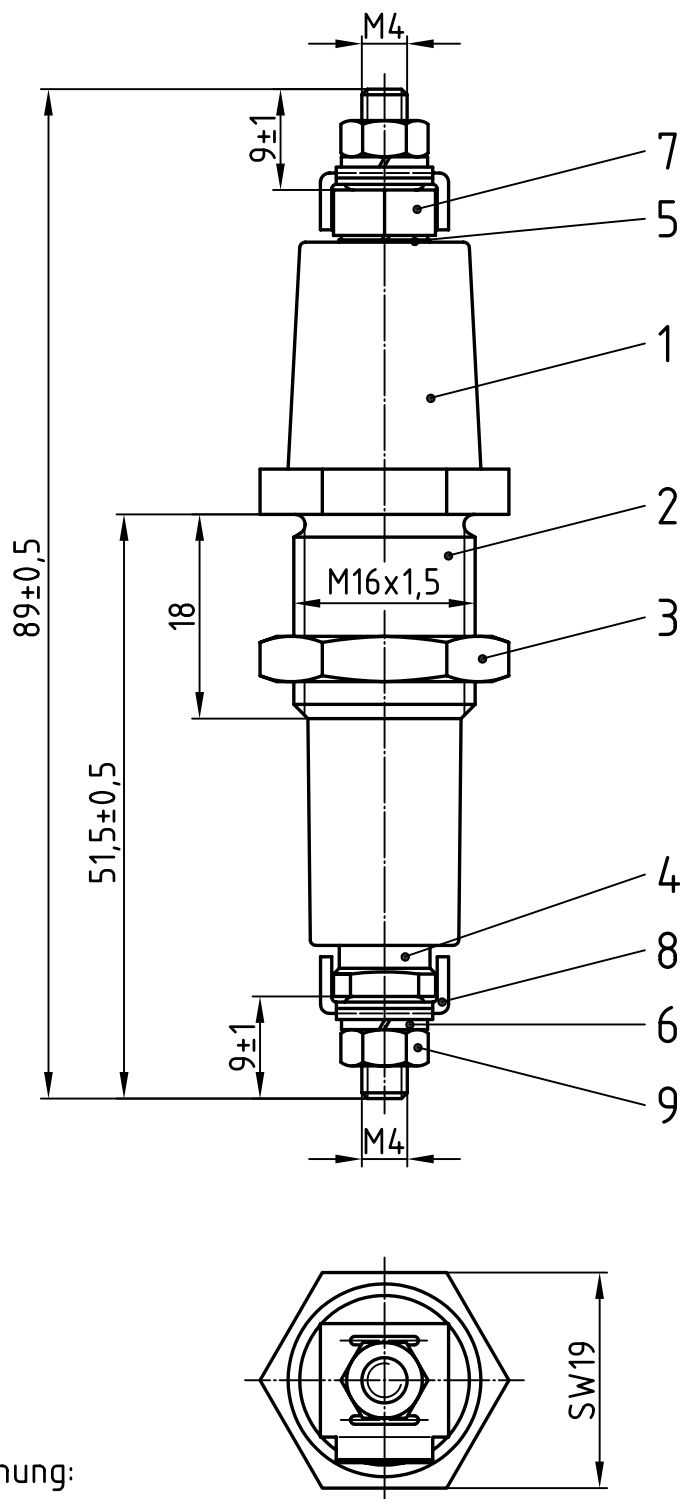

Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	10		
4	1	Bolzen 22-10/219-115, Ms58	9	2	6kt-Mutter 12-26/934-4St, DIN 934
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	8	2	Klemmbügel 22-06/116, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	7	1	Stützmutter 22-08/116, Ms58
1	1	Isolator 23-13/219-1, NU514	6	3	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung
			Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/1100
			Bearb.	19.03.13	
			Gepr.	12.04.13	
			Norm		
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn	
				Zeichnungsnummer	
				29-91/219-B-B	
				M	1,5:1

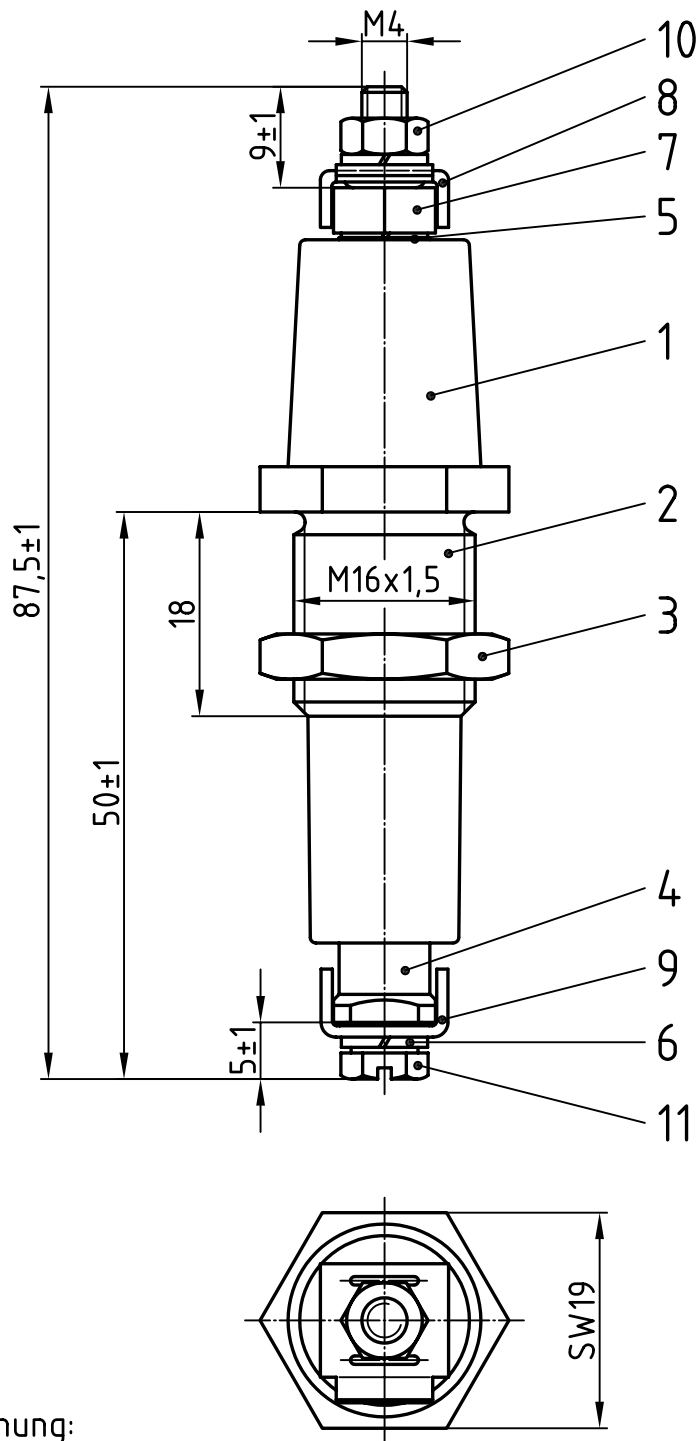


Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)


Freimaßtol.: ±0,1

6	3	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst	12		
5	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	11	1	6kt-Schraube 12-25/933-4x8, DIN 933 Sz
4	1	Bolzen 22-10/219-116, Ms58	10	1	6kt-Mutter 12-26/934-4St, DIN 934
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	9	1	Klemmbügel 22-06/116-c, St
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	8	1	Klemmbügel 22-06/116, St
1	1	Isolator 23-13/219-1, NU514	7	1	Stützmutter 22-08/116, Ms58
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/1100	
			Bearb.	19.03.13	Blokesz		
			Gepr.	12.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/219-B-C	
						M 1,5:1	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			

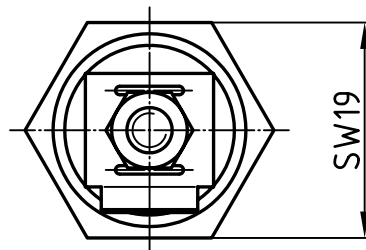Freimaßtol.: $\pm 0,1$

5	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58		10	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz
4	1	Bolzen 22-10/219-117, Ms58		9	2	Klemmbügel 22-06/116, St
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58		8	1	6kt-Mutter 12-26/934-4St, DIN 934
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58		7	1	Stützmutter 22-08/116, Ms58
1	1	Isolator 23-13/219-1, NU514		6	3	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung		Teil	Stck.	Benennung
				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/1100
				Bearb. 19.03.13	Blokesz	
				Gepr. 12.04.13	Schäfer	
				Norm		
						Zeichnungsnummer 29-91/219-B-E
Zust.	Änderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		M 1,5:1

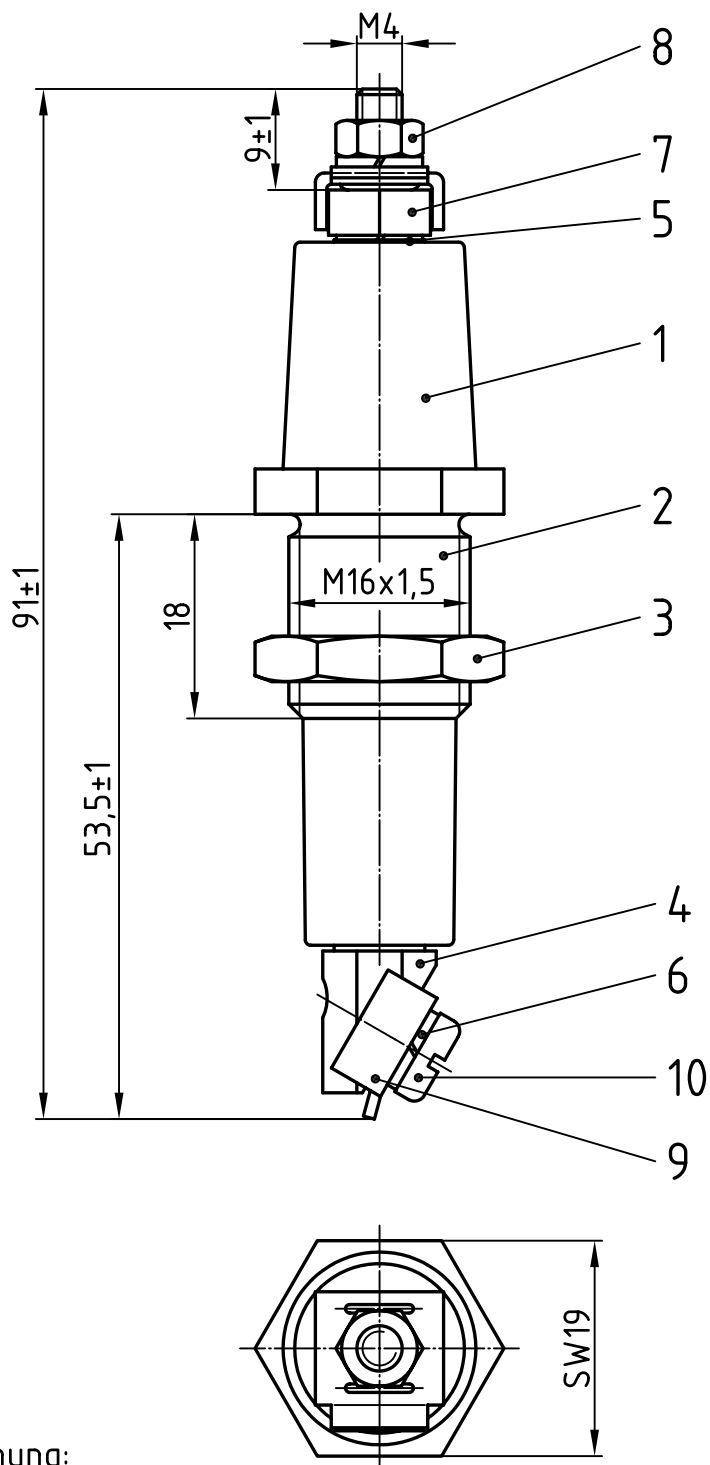

Nennisolationsspannung:
1100 V
Zul. Dauerstromstärke:
16 A (Ms-Bolzen)

Freimaßtol.: ±0,1

5	1	Zwischenhülse 22-01/116, Ms58	10	1	Flachkopfschraube 12-25/85-4x8, DIN 85 Sz
4	1	Bolzen 22-10/219-118, Ms58	9	2	Klemmbügel 22-06/116, St
3	1	Gegenmutter 22-03/118K, Ms58	8	1	6kt-Mutter 12-26/934-4St, DIN 934
2	1	Gewindebuchse 22-02/3, Ms58	7	1	Stützmutter 22-08/116, Ms58
1	1	Isolator 23-13/219-1, NU514	6	3	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/1100	
			Bearb.	19.03.13	Blokesz		
			Gepr.	12.04.13	Schäfer		
			Norm				
						Zeichnungsnummer 29-91/219-B-Es	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			M 1,5:1

Verf.	Gepr.	Bearb.		Datum	Name				
				Bearb.	19.03.13	Blokesz	Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung PLD 4/1100		
				Gepr.	12.04.13	Schäfer			
				Norm					
				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer 29-91/219-Ha-N	M 1,5:1	
Zust.	Änderung	Datum	Name						